


## 照明器具点検表

名 称	判定	備 考
アリーナ系統 (L-A)	○	
アリーナ系統 (L-B)	○	
アリーナ系統 (L-C)	○	
アリーナ系統 (L-D)	△	備考1
アリーナ系統 (L-E)	○	
アリーナ系統 (L-F)	△	備考2,3,4
事務室、会議室、管理事務室、放送室	△	備考5,6
便所、更衣室、廊下	○	
倉庫、用具庫	○	
機械室、電気室、消火ポンプ室	△	備考7
<p>【 備考 】</p> <p>備考1 アリーナ系統(L-D)マルチハロゲン灯×1個球切れ(次回交換予定)</p> <p>備考2 アリーナ系統(L-F)光源に揺らぎ有り。(4箇所)</p> <p>備考3 アリーナ系統(L-F)マルチハロゲン灯×1個安定器不良の為、点灯不良。</p> <p>備考4 アリーナ系統(L-F)マルチハロゲン灯×1個球切れ(次回交換予定)</p> <p>備考5 事務室(2箇所)安定器不良の為、点灯不良。</p> <p>備考6 事務室蛍光球(FPL55EX-N×2個)交換実施</p> <p>備考7 機械室(2箇所)安定器不良の為、点灯不良。</p>		


点検結果記号 ○正常 ×異状 □処理済 △修理交換要 /該当無し

アリーナ照明配置図

アルファベット大文字 一般投光器  
 アルファベット小文字 保安投光器

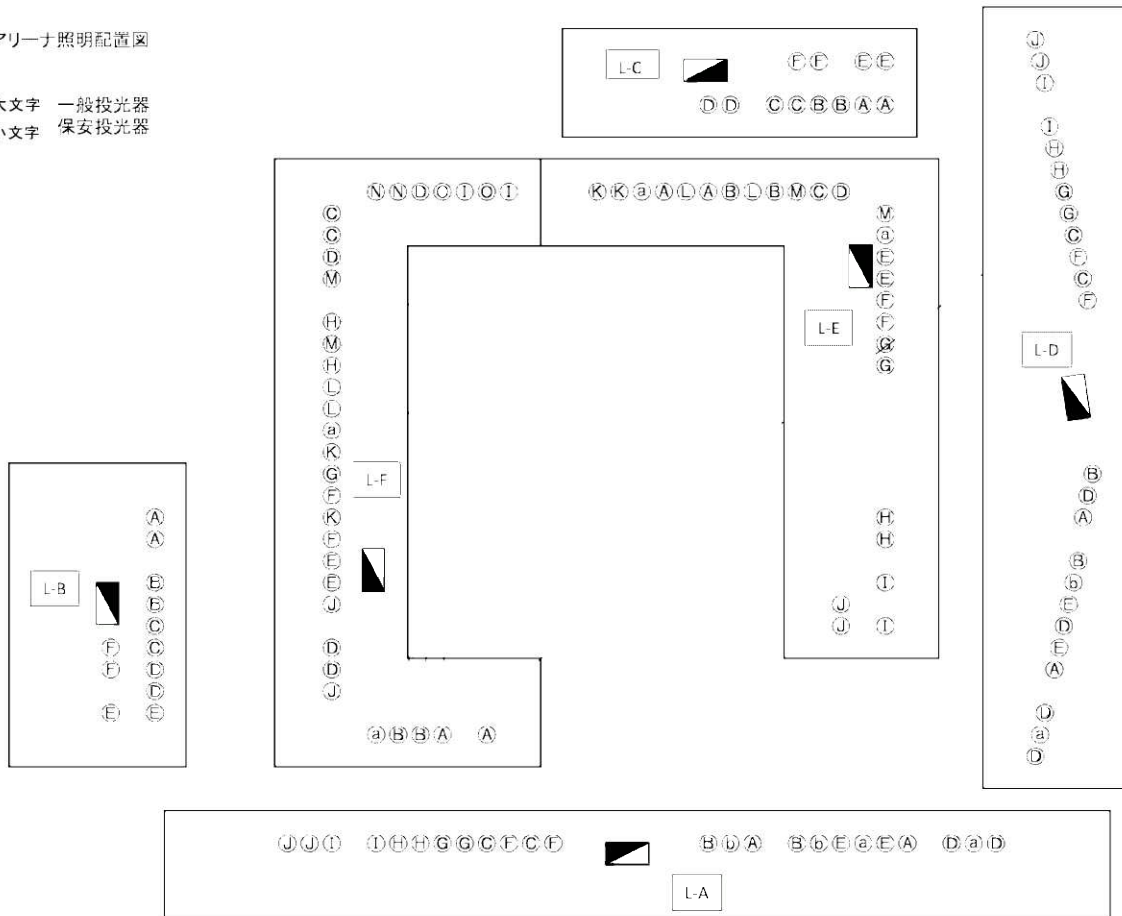



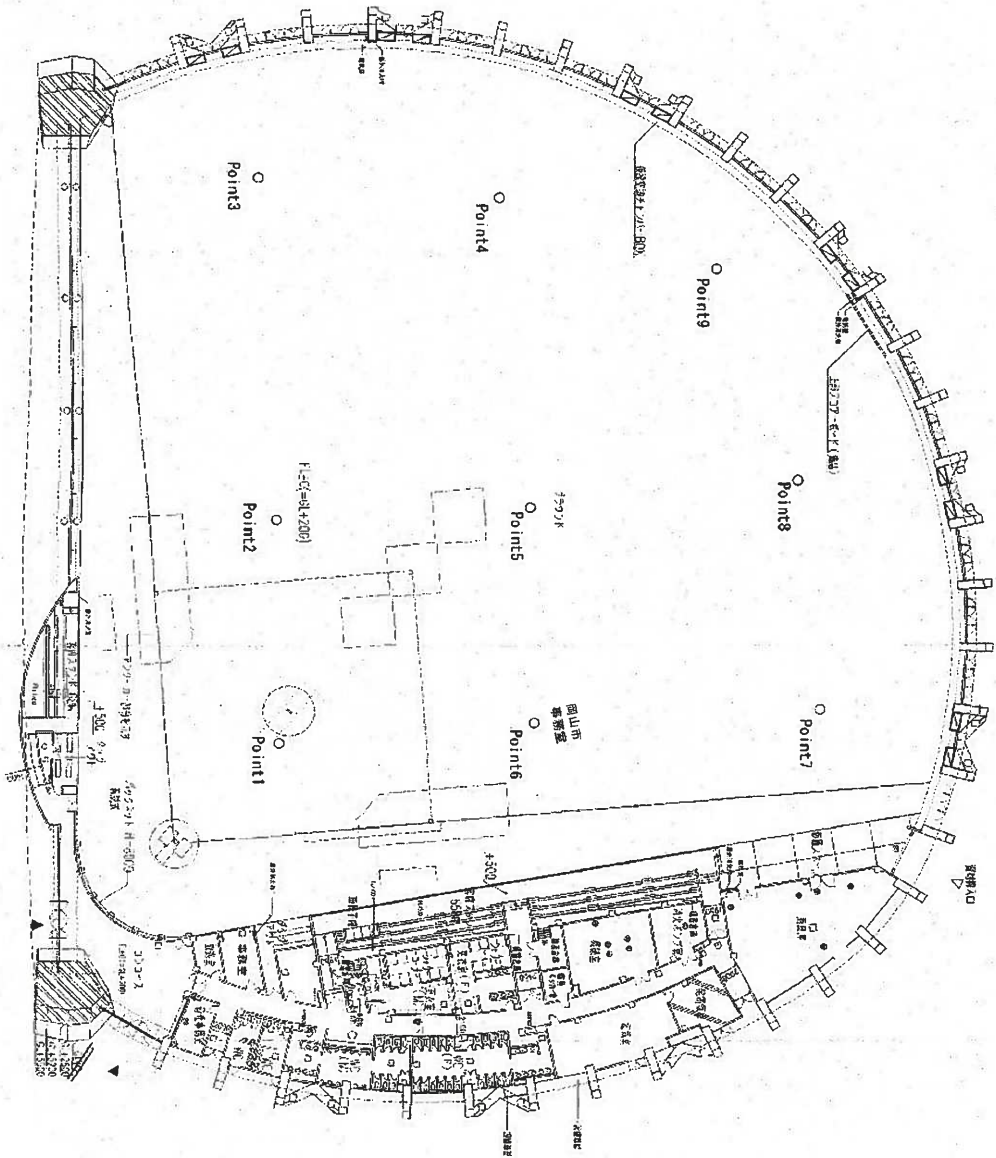

Point3

Point4

Point9

Point8

Point2

Point5

Point7

Point1

Point6

H=6(=H+200)

圓山亭  
山亭

+300

+320

