1-800-£40 (043-008-1)

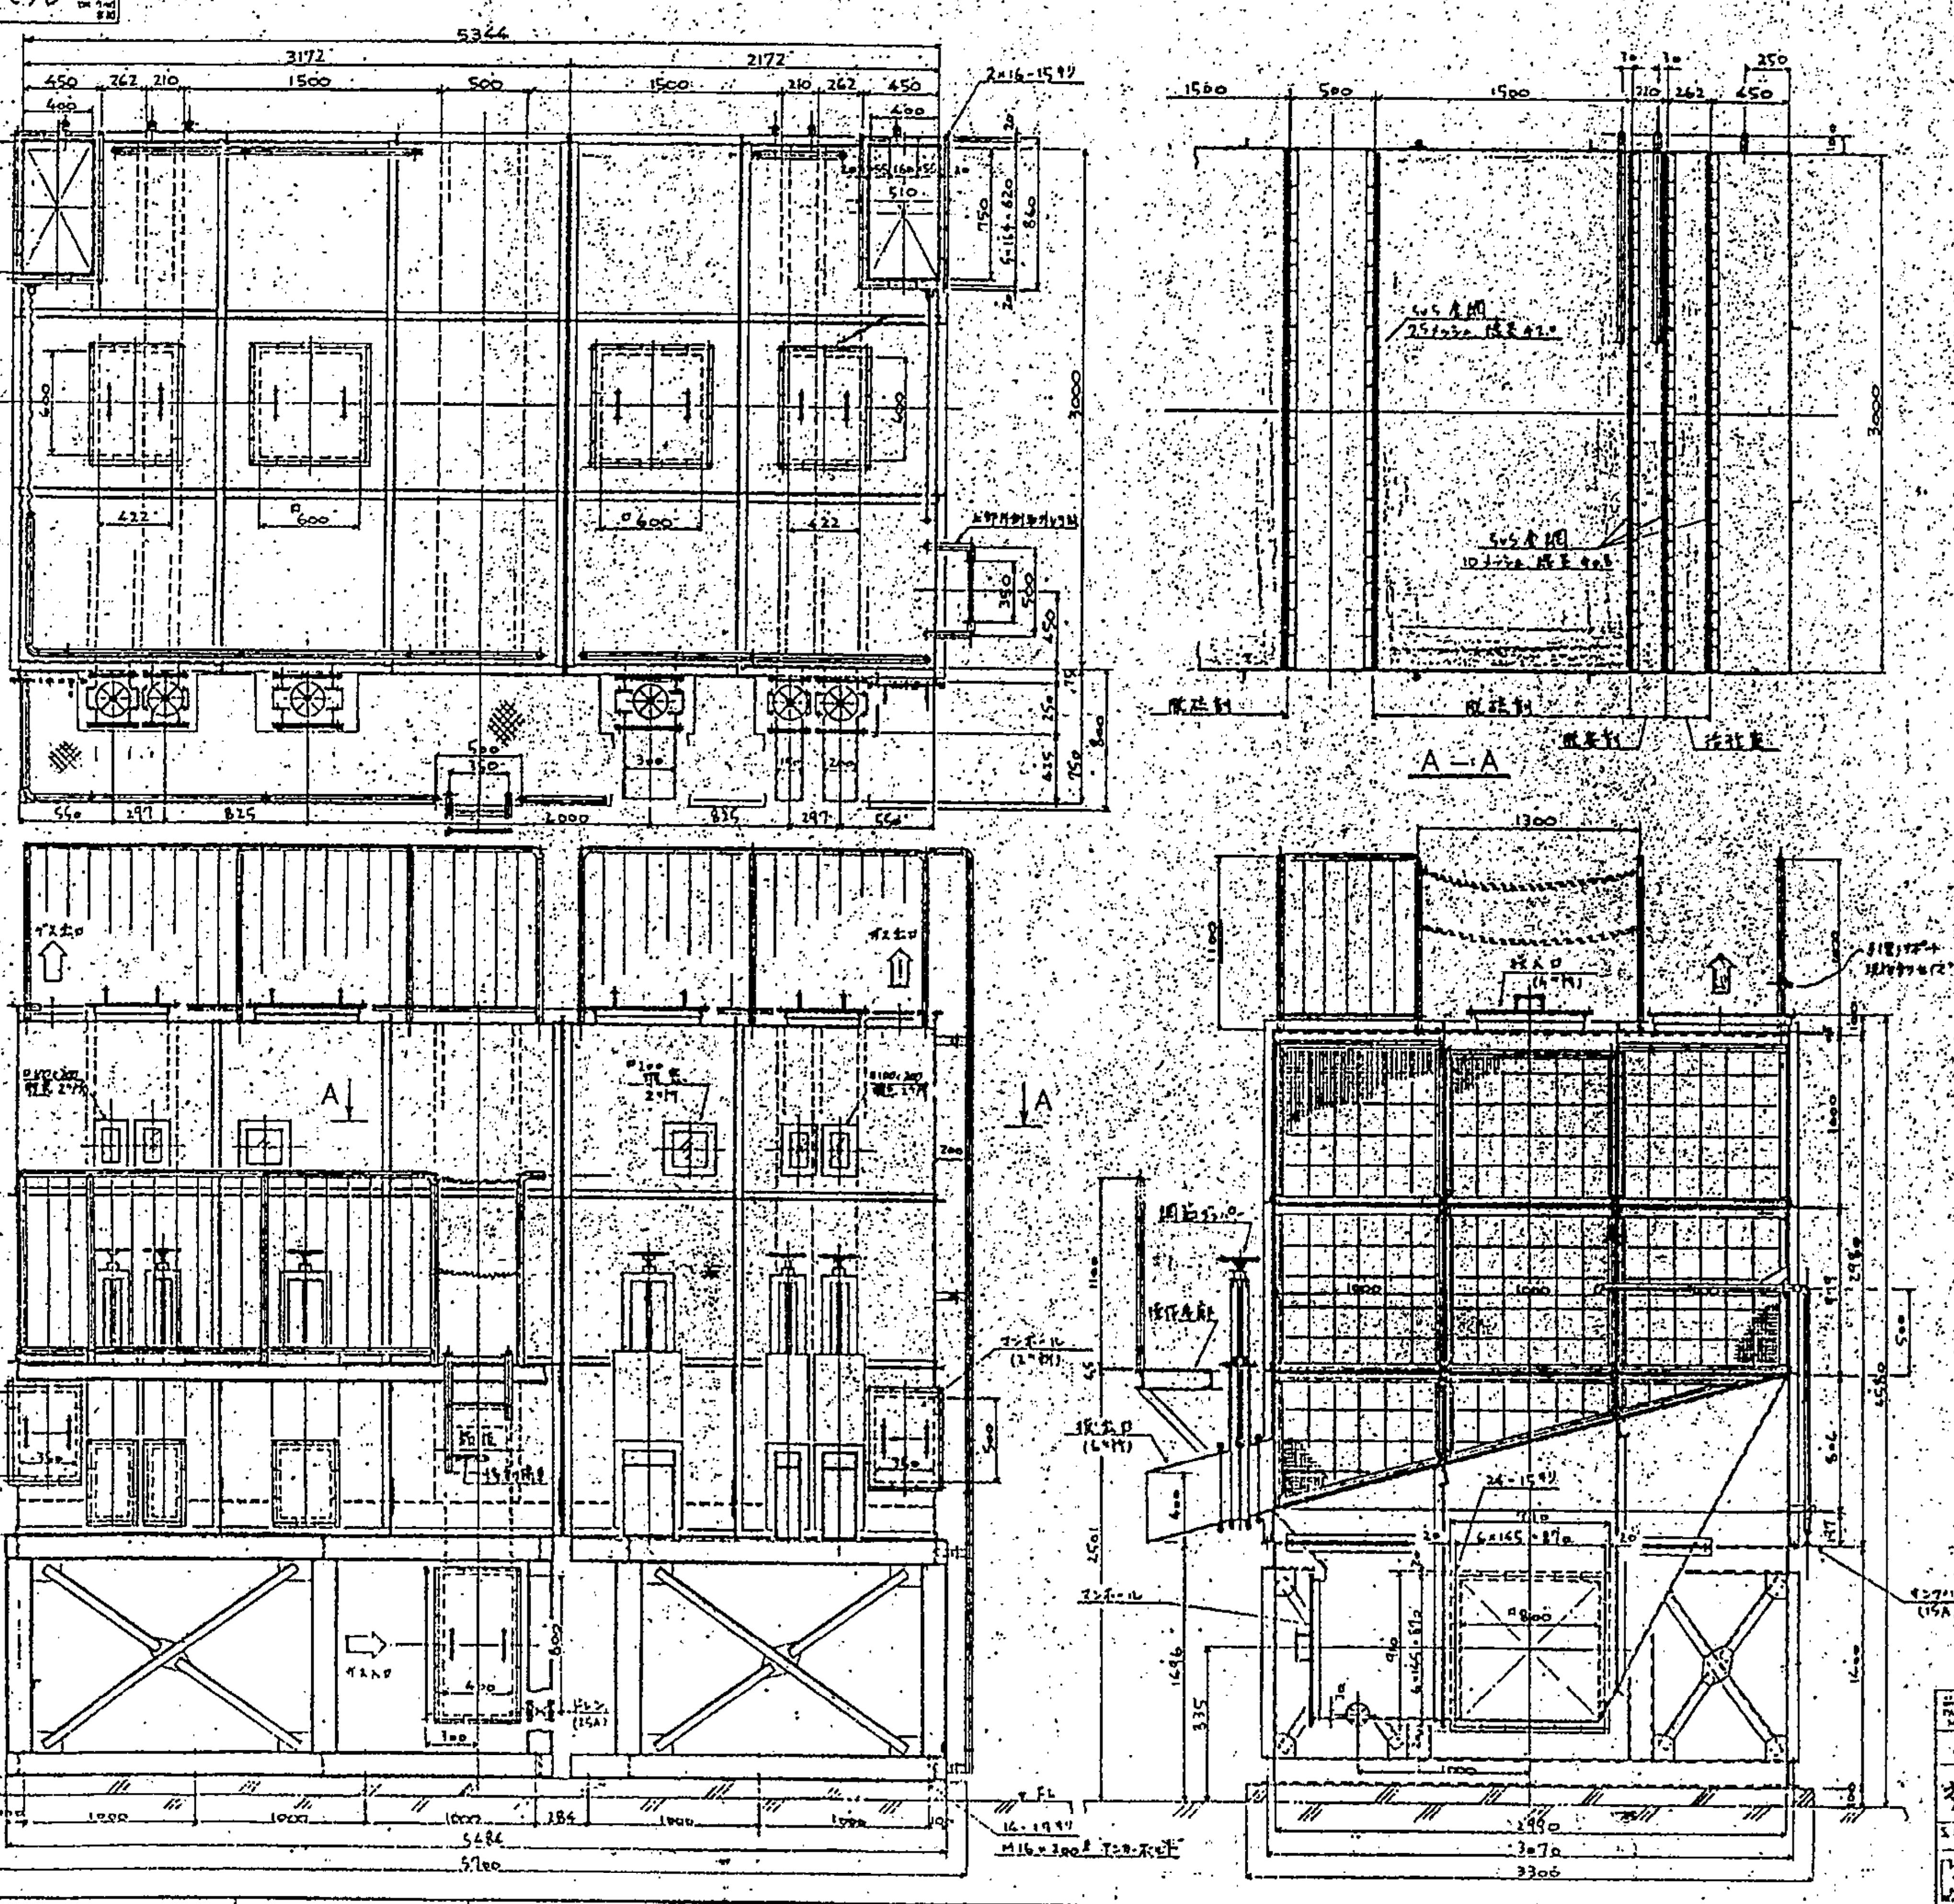

設計条件

処理ガス量		15000 m³/H
処理方式		乾式脱臭吸着除去法
入口臭気濃度		H_2S 1.6 ppm NH_3 0.4 ppm
出口臭気濃度		H_2S 0.02 ppm NH_3 0.1 ppm
出口臭気強度		2.5 以下
運転時間		24 H/D 内 15000 m³/H 10 H/D
		5000 m³/H 14 H/D
脱臭剤 S.V		脱硫剤 2000 h⁻¹ [illegible]
		脱窒剤 5000 h⁻¹ [illegible]
		活性炭 6000 h⁻¹ [illegible]

仕様

脱臭器寸法		3300 W × 2780 H × 5300 L
脱臭剤層寸法		脱硫剤 [illegible]
		脱窒剤 [illegible]
		活性炭 [illegible]
架台寸法		2140 W × 1400 H × (3172 L + 2172 L)
附属品		脱臭剤投入口 [illegible]
		脱臭剤排出口 6ヶ [illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		ガス入口 1ヶ [illegible]
		ガス出口 2ヶ [illegible] 250
		マンホール 2ヶ [illegible]
		1ヶ [illegible]
		ドレン 1ヶ [illegible]
		ガスサンプリング口 6ヶ 15A [illegible]
		[illegible] 1式
		[illegible]
		[illegible] 2ヶ 200 [illegible]
		[illegible] 6ヶ [illegible]
材質		SS-41
		[illegible]
塗装		内部ガス接 [illegible]
		[illegible]
		外部 [illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		塗装色 [illegible]
アンカーボルト		M16 × 200 - L 16 本

品番 PART NO.	名称 NAME OF PART	仕様・規格 SPECIFICATION OR DWG NO.	材質 MATERIAL	数量 QTY PER UNIT			備考 REMARKS

承認 APP / 検図 CKD / 製図 DWN	S.K / H-E
尺度 SCALE	1/20
投影法	3
DATE	[illegible]
題目 TITLE	[illegible] 脱臭器組立図
図番 DWG. NO.	043-008-1

クラレエンジニアリング株式会社
KURARAY ENGINEERING CO.,LTD