



倉敷方面
岡山方面

岡山西バイパス

岡山市西消防署
訓練棟

岡山市西消防署
駐車場

駐車場

業務対象箇所

岡山市西消防署・消防防災センター

県道川入巖井線

駐車場

受水槽


岡山市環境局




岡山市環境局

野殿ポンプ場
岡山市北区野殿西町428-6

図 名			
図 名	野殿ポンプ場	脱臭装置	位置図
縮尺	1/100		
日 付			
作 者			
検 査			
承認			

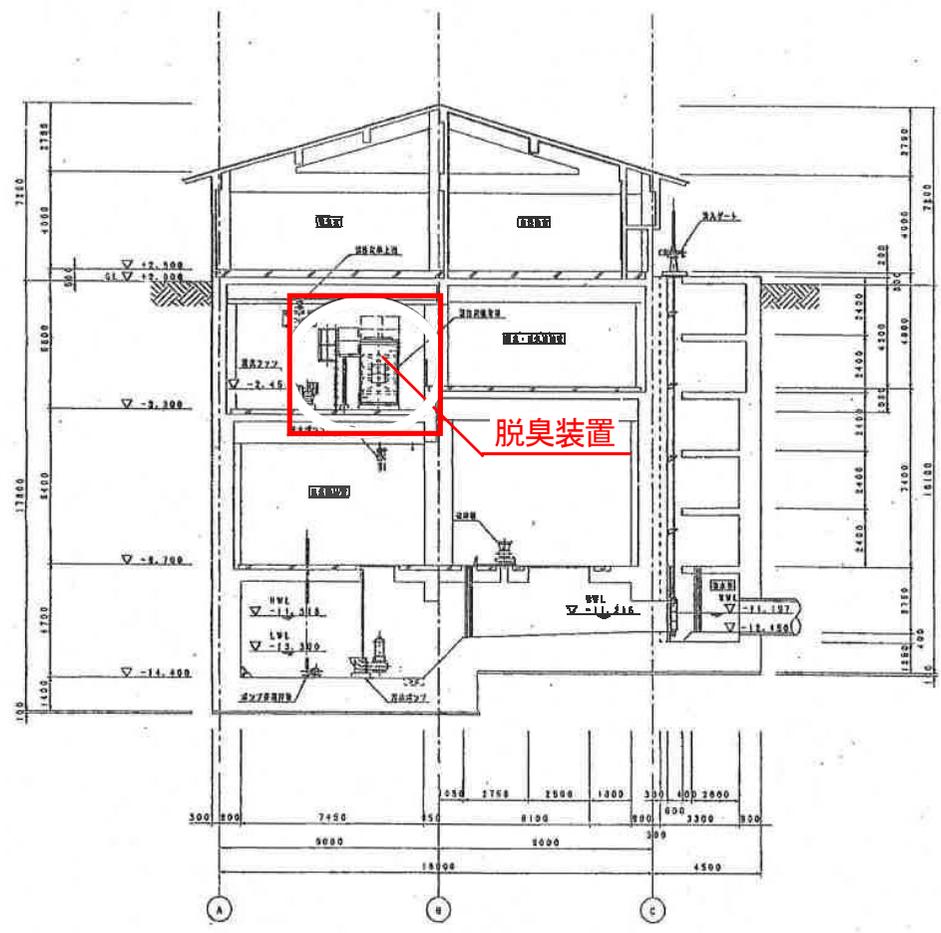


A-A断面図 S:1/100

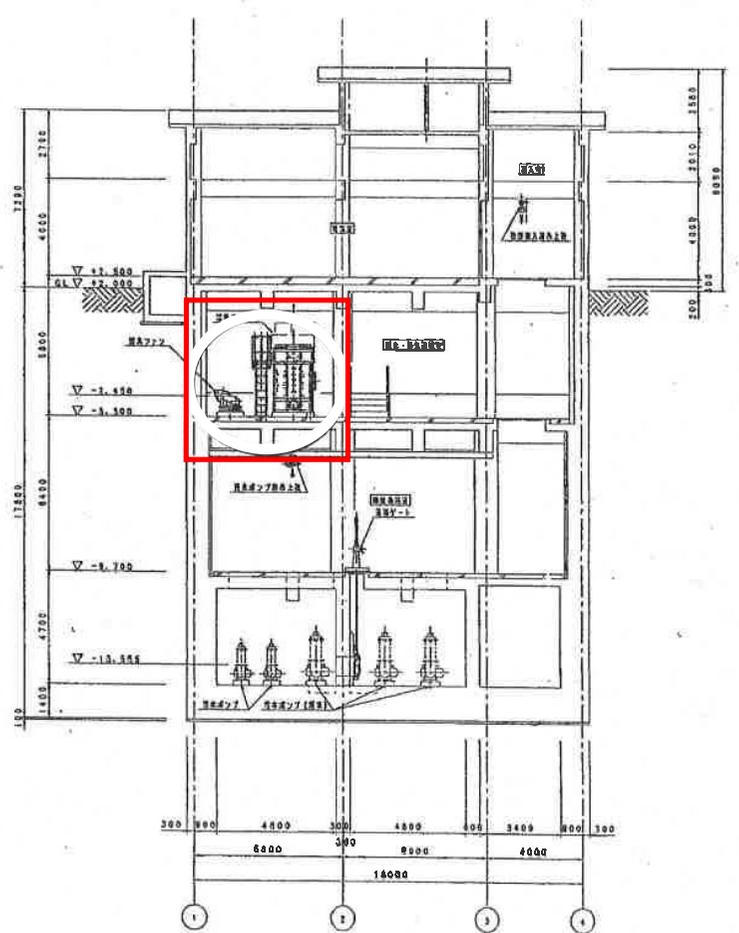

B-B断面図 S:1/100



委託名：錦ポンプ場ほか活性炭取替業務委託 7/15

野殿ポンプ場
脱臭装置位置図

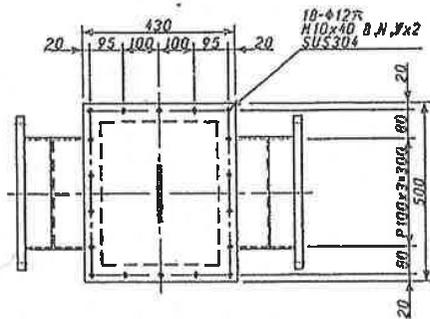

ノズルリスト						
番号	名	径	口径	数量	材質	備
N-1	ガス入口		300A JIS5kF	1	FRP	
N-2	ガス出口		300A JIS5kF	1	FRP	
N-3	ドレン口		25A JIS10kF	1	FRP	PVCボールバルブ付
N-4	エレメント取出口		330 x 400	1	FRP	

項目	仕様	数量	備
(1) 形式	特注特設式		
(2) 材質	FRP, ステンレス, FRP, 鋼, SS400		
(3) 処理風量	30m ³ /min		
(4) 吐出静圧	99kPa以上, 20mm		
(5) 台数	1台		

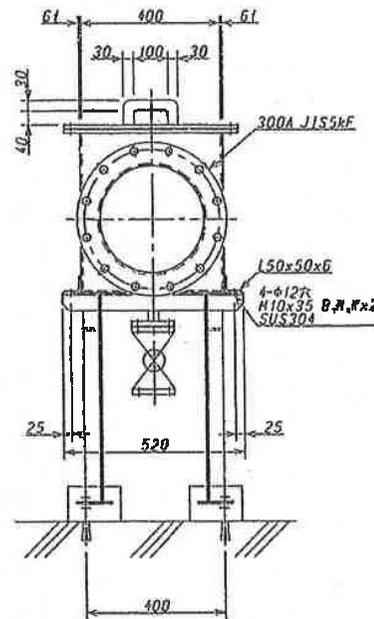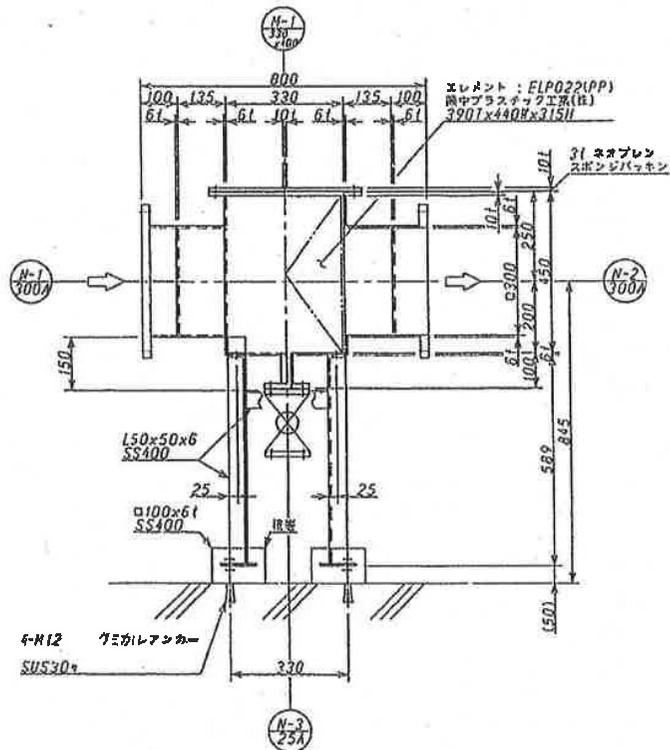

野殿ポンプ場
ミストセパレーター詳細図