
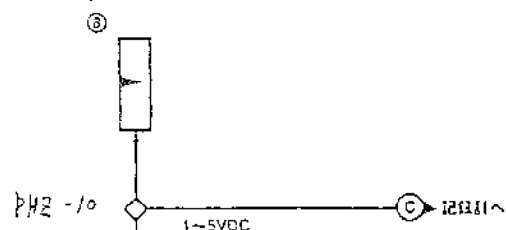
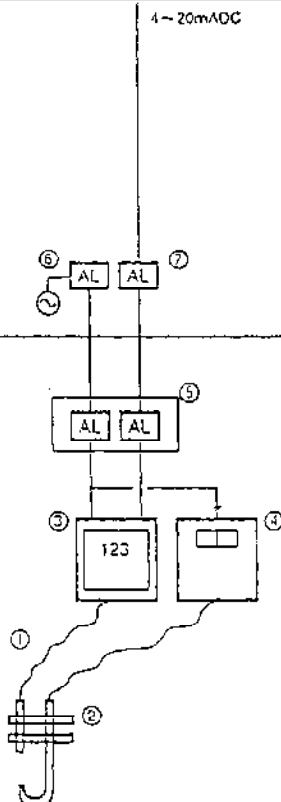
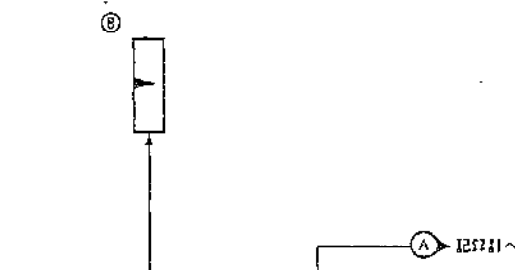
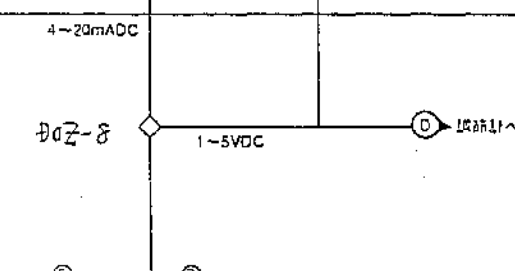
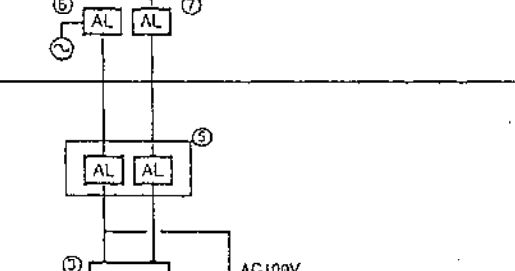


LOOP DIAGRAM		No.	TAG No.	N A M E	Q' TY	RANGE SCALE	MODEL SPECIFICATION	REMARK	
計 装 盤		1	FAR1-19	電源PLC	1		AR-PS	P-3 横河M&C	
		2	FAR2-19	信号PLC	1		AR-SA	P-3 横河M&C	
		3	FO-19	積算計	1		STLD-202'E/NPE/HTB	P-3 横河電機	
		4	FI-19	縦形指示計	1	0~100m3/h	SHIN-102'AVNPE/Z 入力: 4~20mADC	P-3 横河電機	
計 装 交 換 器 盤									
現 場		受信機器のみ点検							
						放流流量			
						F-19			
REV.		ZONE	DATE	REV. BY	APP.	吉井川浄化センター			
△						PAGE 9			
△									
△									

LOOP DIAGRAM		No.	TAG No.	N A M E	Q' TY	RANGE SCALE	MODEL SPECIFICATION	REMARK	
計 装 機		1	PHE-10	KC 2 簡給形801	1		PH8EFP-10-TN-TT1-N-T*A カ-7*長: 10m	A2 横河電機	
		2	PHE-10	潜漬形443	1		PH8HS-S3-30-C-S3-C7*AMS4 材質: SUS316 カ-7*長: 3m	A2 横河電機	
		3	PHT-10	PH変換器	1	0~14PH	PH400G-1-JA*BAU 出力: 4~20mADC フ-ト11	A2 横河電機	
計 装 交 換 器 箱		4	PHU-10	超音波変換器	1		PUS400G-NN-NN-1-J/PS 電源: AC100V	A2 横河電機	
		5		現場PL24*721	1		AR-PY/Z 電源PL2 AR-PS 1台 TAGNo.: PHAR1-10 信号PL2 AR-SA 1台 TAGNo.: PHAR3-10	A2 横河M&C	
		6	PHAR2-10	電源PL2	1		AR-PS	P3 横河M&C	
現 場		7	PHAR4-10	信号PL2	1		AR-SA	P3 横河M&C	
		8	PHI-10	電形指示計	1	0~14PH	SIHN-102*VNPE/Z 入力: 4~20mADC	P3 横河電機	
計装機器No. 吉井川 6		△			DR.		生物反応槽 PH		
		△			CH.				
		△			APP.		PH-10		
REV.	ZONE	DATE	REV.BY					PAGE 4	

LOOP DIAGRAM		No.	TAG No.	N A M E	Q'TY	RANGE SCALE	MODEL SPECIFICATION	REMARK	
計 装 器		1	ORPE-7	KC 8 箱形形	1		ORBEFG-PT-10-TT1-N1A 寸法: 長: 10m	A2 横河電機	
		2	ORPE-7	箱形形	1		PH8HS-S0-30-C-S3-C7/VMS4 材質: SUS316 寸法: 長: 3m	A2 横河電機	
		3	ORPT-7	ORP変換器	1	-1500~+1500mV	OR400G-1-J-VU 出力: 4~20mADC フート	A2 横河電機	
計 装 交 換 器		4	ORPU-7	超意速変換器	1		PUS400G-NN-NN-1-J/PS 電源: AC100V	A2 横河電機	
		5		現地表示装置	1		AR-PY/Z 電源用 AR-PS 1台 TAGNo.: ORPAR1-7 信号用 AR-SA 1台 TAGNo.: ORPAR3-7	A2 横河M&C	
		6	ORPAR2-7	電源用	1		AR-PS	P3 横河M&C	
現 場		7	ORPAR4-7	信号用	1		AR-SA	P3 横河M&C	
		8	ORPI-7	箱形指示計	1	-1500~+1500mV	SIHN-102/VNPE/Z 入力: 4~20mADC	P3 横河電機	
		9	R-1	4チャンネル計	1		4360 04 入力: 1~5VDC	P3 横河電機	
計装機器No. 吉井川 7		OR. CH. APP. 嫌気性ORP ORP-7							PAGE 1

LOOP DIAGRAM		No.	TAG No.	N A M E	Q' TY	RANGE SCALE	MODEL SPECIFICATION	REMARK	
計 装 部		1	DOE-8	DOセンサ	1		DO30G-NN-50-10-PN 7-7'長: 10m	A2 横河電機	
		2	DOE-8	溶酸素形40'	1		DOX8HS-S3-00-C-JT-JP'B/MS6 材質: SUS316 N'17'長: 3m	A2 横河電機	
		3	DOT-8	DO変換器	1	0~10mg/l	DO402G-E-5-J/U 出力: 4~20mADC 7-7'付	A2 横河電機	
計 装 交 換 器 部		4		電図井	1		PH8MV-W-100-60'B 口径: 1/2B	A2 横河電機	
		5		現場プロセスボックス	1		AR-PY/Z 電源PLC AR-PS 1台 TAG No. : DOAR1-8 信号PLC AR-SA 1台 TAG No. : DOAR3-8	A2 横河M&C	
		6	DOAR2-8	電源PLC	1		AR-PS	P3 横河M&C	
現 場		7	DOAR4-8	信号PLC	1		AR-SA	P3 横河M&C	
		8	DOI-8	波形指示計	1	0~10mg/l	SIHN-102'VNPE/Z 入力: 4~20mADC	P3 横河電機	
		計装機器No. 吉井川 8		△ △ △	REV.	ZONE	DATE	REV.BY	DR. CH. APP.

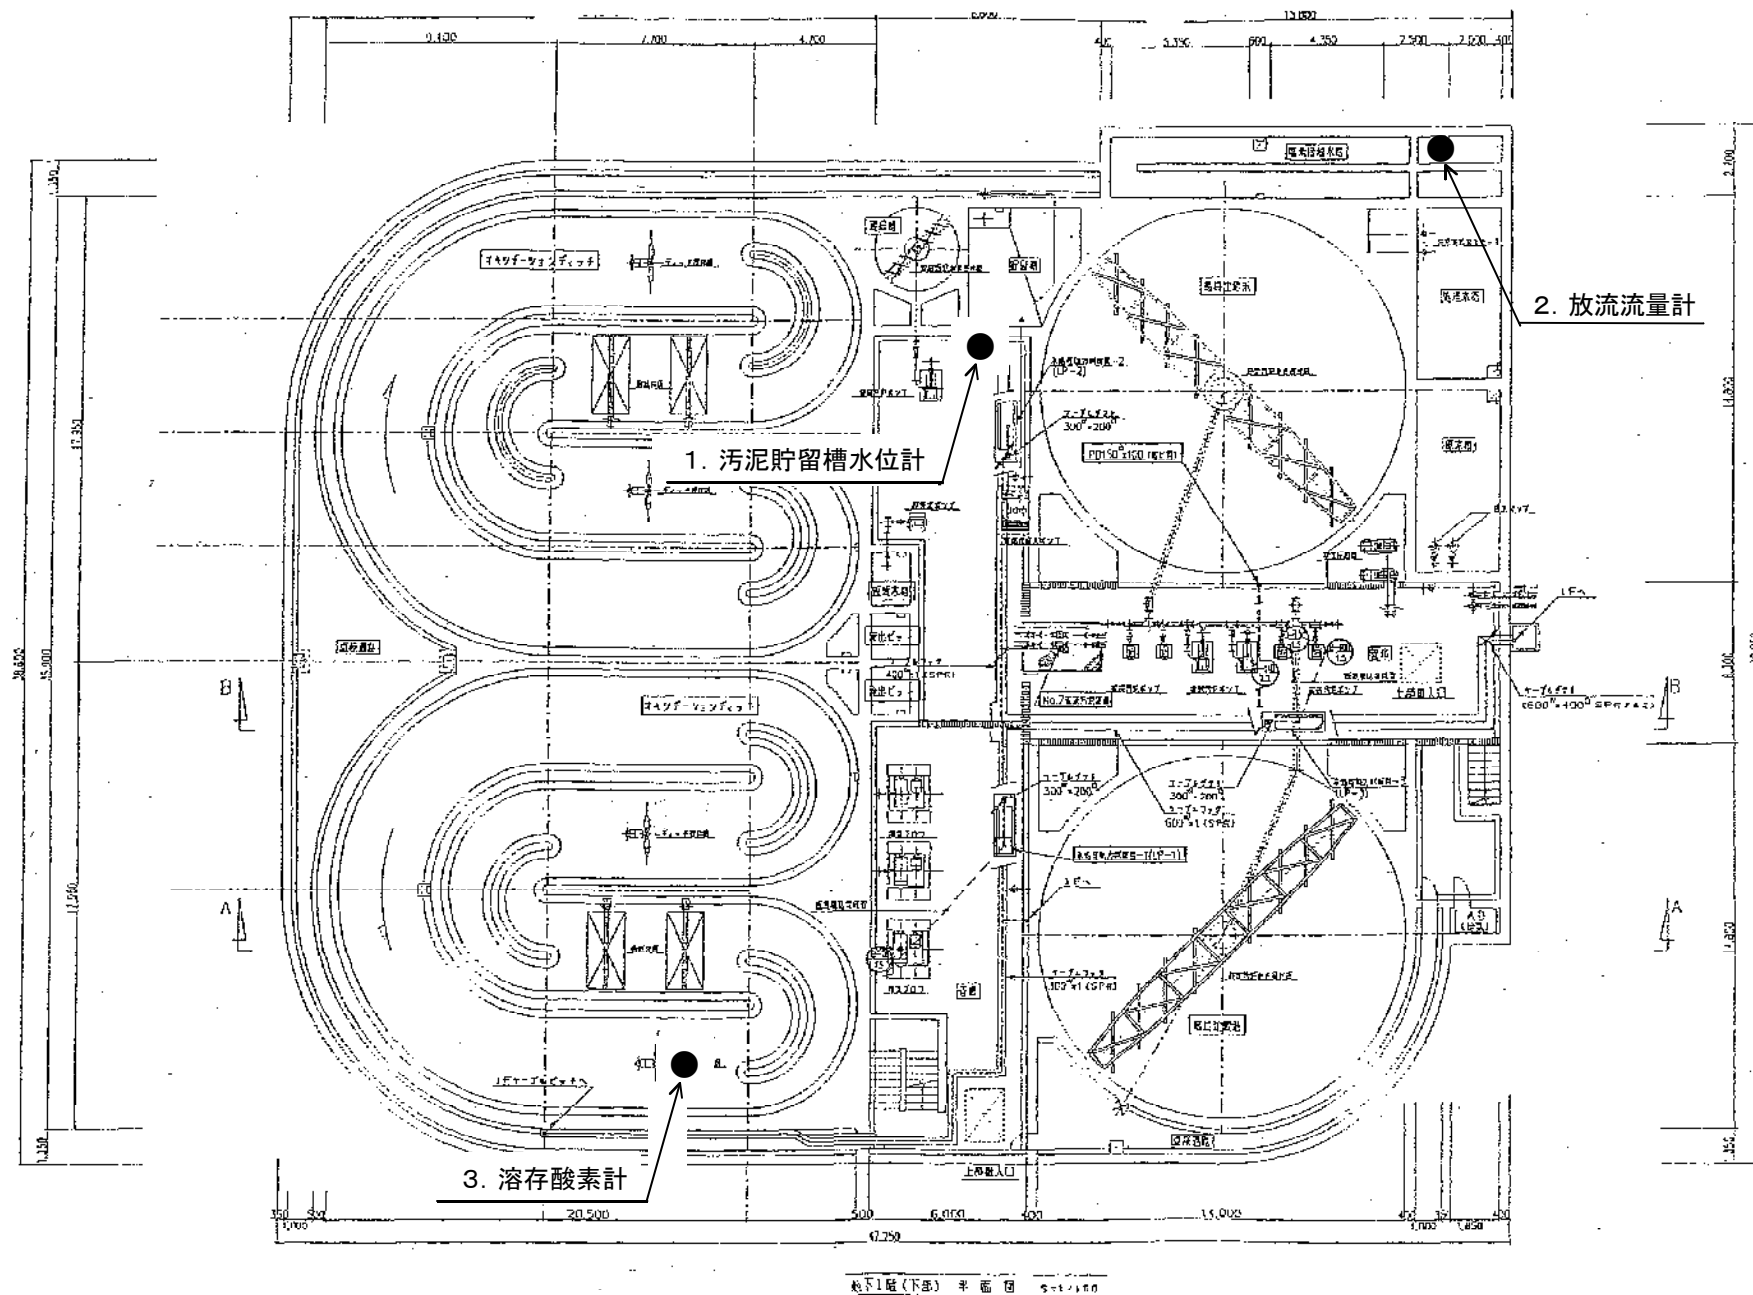


点検対象機器は仕様書等を参照すること。

中原浄化センター


L101A1		
MS11R-120		
①	②	31W024
4	5	5W024
7	8	9W024
10	11	12W024
13	14	15W024

HHSL止
H以上
M以上
L以上

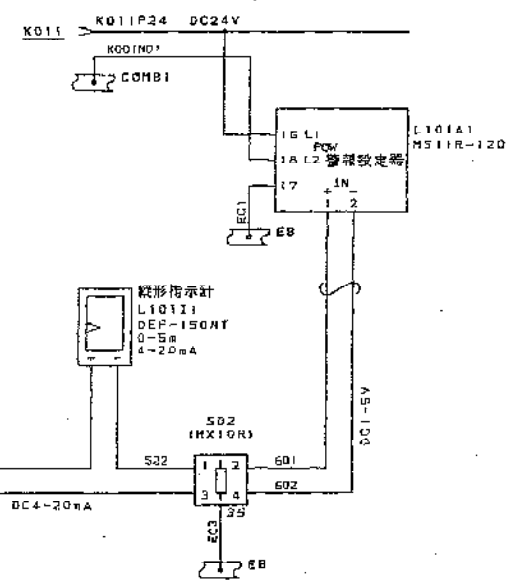

受信機器のみ点検

S02			
MX10R			
1	5	19	24
2	6	20	25
3	7	21	26
4	8	22	27
5	9	23	28
6	10	24	29
7	11	25	30
8	12	26	31
9	13	27	32
10	14	28	33
11	15	29	34
12	16	30	35

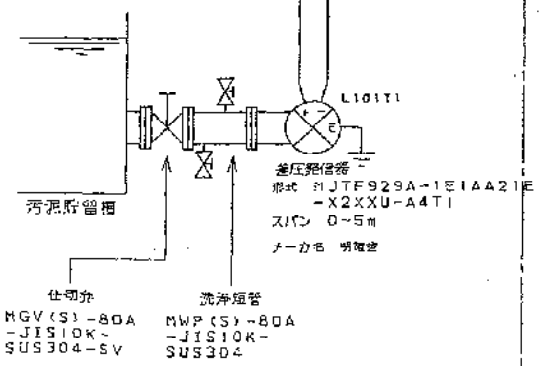


計装機器No. 中原 1

汚泥貯留槽液位

中原浄化センター

JOB No. 工号	DWG No. 図番	SHEET No.
DQ9728MHY	MG3P302478	K021
		CONTD. ON
		PAGE
		321


図 10-1
(5P-1)



潜水形電磁流量計
 型式 MNK140-0100L80A-A2
 スパン 0-75m³/h (8mm 150m³/h)
 メーカー 山崎ハネウエ
 潜水形電磁流量計アミ
 1台 (備付)

点検対象外

計装機器No. 中原 2

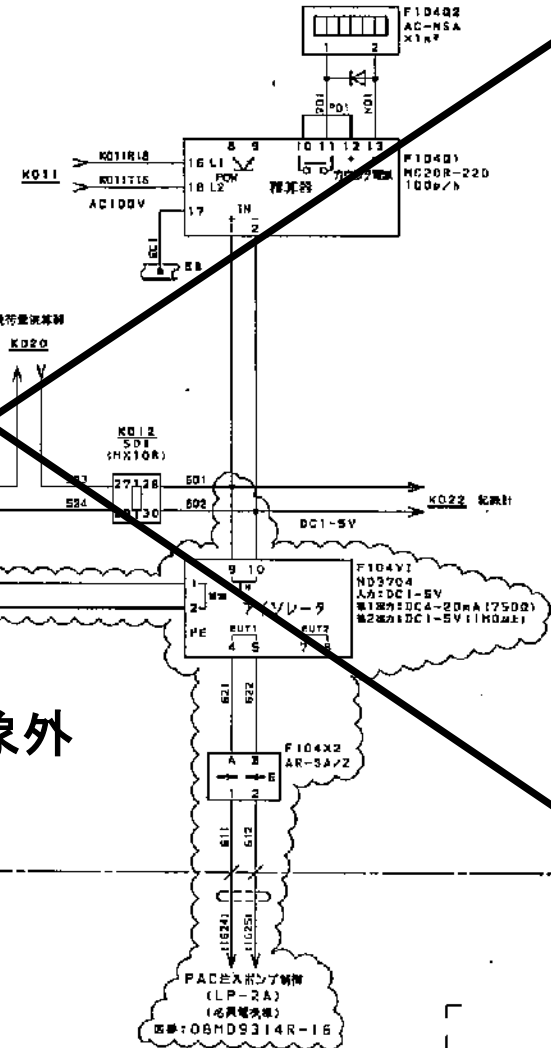

中原浄化センター

放流量		SHEET No.
計装 No. 工号		K012
DWC No. 図番		CONTD. DR
8N7761MHY		PAGE
MG3P302478		319