



岡山市障害者体育センター指定管理者公募に関する質問について、下記のとおり回答します。

質問番号	項目	質問事項	回答
1	管理業務仕様書 2-②-イ	光熱水費管理経費について、つぎの項目をご教示ください。 1. 契約種別 2. 契約電力（単位：kW） 3. 月別使用電力量（単位：kWh） 4. 月別最大需要電力（単位：kW）	1. 低圧高負荷契約 2. 39kW 力率90% 3. 別紙1参照 4. 低圧電力につき電力会社からの開示なし
2	別紙1 機械設備等管理業務仕様書2 管理対象設備	受電設備等の点検に関わる機器のメーカー及び型番をご教示ください。	低圧のため、キュービクルは備えていませんが、一般的な電気メーターは設置があり、点検結果は問題なしです。
3	同上	受電設備等の点検について、過去1年間の点検結果をご教示ください。	
4	同上	空気調和設備の点検について、過去1年間の点検結果をご教示ください	特に問題なし。 結果はすべて「良」です。
5	別紙1 機械設備等管理業務仕様書2 管理対象設備	給排水設備等の点検について、過去1年間の点検結果をご教示ください。	特に問題なし。 結果はすべて「良」です。
6	同上	照明機器等の点検について、過去1年間の点検結果をご教示ください。	特に問題なし。 結果はすべて「良」です。
7	その他	施設の図面があれば、ご教示ください。	別紙2参照

■月別使用電力量（単位：kWh）

R6. 4	R6. 5	R6. 6	R6. 7	R6. 8	R6. 9	R6. 10	R6. 11	R6. 12	R7. 1	R7. 2	R7. 3
2399	2627	2498	3452	3888	3110	2665	2913	3267	3820	3708	3172

■岡山市障害者体育センター

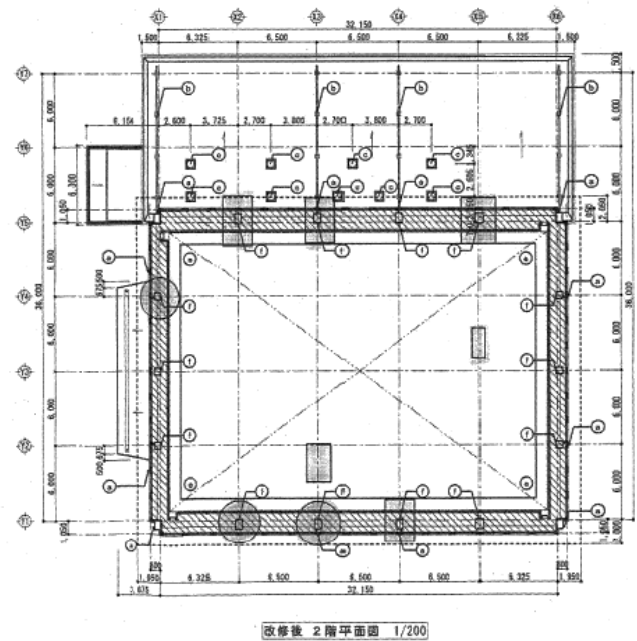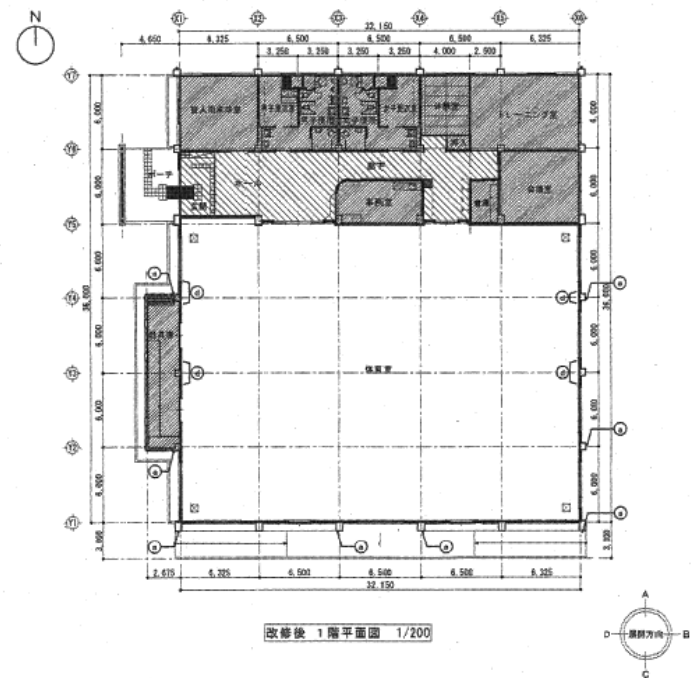

凡例	
①	整地塗装：カラーVP100φ、SIS目め金物片
②	整地機材新設：カラーVP100φ、SIS目め金物片
③	トップライト天窓ビス廻りコーキング打替 4×8ヶ所
④	電気設備配管・新設に伴う配線用カルシウム管、ラワン金具 1φ、0 下地 新設 打替
⑤	防球ネット新設(ギャラリー側)、ワイヤー・金物片
⑥	ギャラリー柱型：モルタル模様の上げ壁