

施設カルテ

| | | | | | |
|---------------|------------|----------|--------------------------|-----|------------|
| 施設番号 | 99055 | 基準日 | 2016/04/01 | 出力日 | 2017/03/21 |
| 施設基本情報 | | | | | |
| 施設名 | 北消防署(新) | | | | |
| 所在地(住所) | 岡山市北区 | | | | |
| 所管局区室課 | 消防局消防企画総務課 | | | | |
| FM大分類 | 行政事務系施設 | FM中分類 | 消防施設 | | |
| 財産中分類 | 公用財産 | 地区 | 北区本庁管轄区域 | | |
| 財産小分類 | 消防施設 | 財産細分類 | 消防庁舎 | | |
| 中学校区 | — | 小学校区 | 鹿田小学校 | | |
| 複合化状況 | 無 | 防災上必要な施設 | 防災業務施設 | | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 12,827.36 m ² | | |
| 目的外使用 | 有 | 建築面積 | 1,726.60 m ² | | |
| 土地所有状況 | — | 敷地面積 | 5,625.31 m ² | | |

| | | | | | |
|------|-------------|--|--|--|--|
| 施設概要 | 消防庁舎棟、車庫倉庫棟 | | | | |
|------|-------------|--|--|--|--|


| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 設置目的 | 火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資する | | | | |
|------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|--|--|
| 設置根拠 | 消防法、消防組織法 | | | | |
|------|-----------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---|-------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|-------|
| 用途地域 | — | | 法定容積率 | 400 % | | 法定建蔽率 | 80 % | | |
| 用途地域以外の指定地域 | — | | 全棟数 | 2棟 | | 駐車台数 | 0台 | | |
| 設備整備状況 | 備蓄用倉庫 | ○ | 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | ○ | ハザードマップ指定 | 洪水時の浸水深 | 0.01~0.5m未満 | |
| | 災害用備蓄の有無 | ○ | | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | 冷暖房設備 | ○ | | 設備(電気) | ○ | | 地震・危険度 | — | |
| | 通信設備 | ○ | | 設備(雨水・中水) | × | | 地震・揺れやすさ | 震度6弱の地域 | |
| | 調理設備 | ○ | | その他省エネ | × | | 地震・液状化危険度 | — | |
| | 入浴設備 | ○ | | 分煙対策 | 屋外喫煙 | | ○ | 土砂災害計画区域等 | — |
| | 代替電源設備 | ○ | | アスベストの使用 | 無 | | ○ | — | |
| | | | | | | | 開設年月日 | 2016/04/01 | 供用廃止日 |

供給情報

| 区分 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 注記 |
|-----------|----|--------|--------|--------|----|
| 年間開館日数 | 日 | | | | ★ |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | |
| 病床数 | 床 | | | | |
| 入院延人数 | 人 | | | | |
| 外来患者延人数 | 人 | | | | |
| 救急患者数 | 人 | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | |
| 証明書発行件数 | 件 | | | | |
| 届出件数 | 件 | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | |
| 貸室① | | | | | |
| 貸室② | | | | | |
| 貸室③ | | | | | |
| 貸室④ | | | | | |
| 貸室⑤ | | | | | |
| 貸室⑥ | | | | | |
| 貸室⑦ | | | | | |
| 貸室⑧ | | | | | |
| 貸室⑨ | | | | | |
| 貸室⑩ | | | | | |
| 貸室⑪ | | | | | |
| 貸室⑫ | | | | | |
| 貸室⑬ | | | | | |
| 貸室⑭ | | | | | |
| 貸室⑮ | | | | | |
| 貸室⑯ | | | | | |
| 貸室⑰ | | | | | |
| 貸室⑱ | | | | | |
| 貸室⑳ | | | | | |

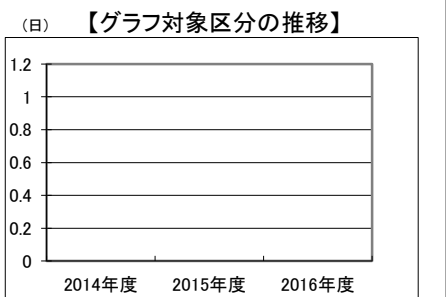

凡例 ◆ 年間開館日数(日)

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次の通り。
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

基準日 2016/04/01


施設基本情報

施設番号 99055 施設名 北消防署(新)

財務情報

●歳出 (千円)

| 区分 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
|----------|--------------|--------|--------|---|
| 歳出合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 内 需用費 | 消耗品費 | - | - | |
| | 燃料費(ガソリン・重油) | - | - | |
| | 光熱水費 | 電気 | - | - |
| | | ガス | - | - |
| | 水道 | - | - | |
| 修繕費 | - | - | | |
| 外 役員費 | - | - | | |
| 委託料 | - | - | | |
| 使用料及び賃借料 | - | - | | |
| 備品購入費 | - | - | | |
| その他経費 | - | - | | |

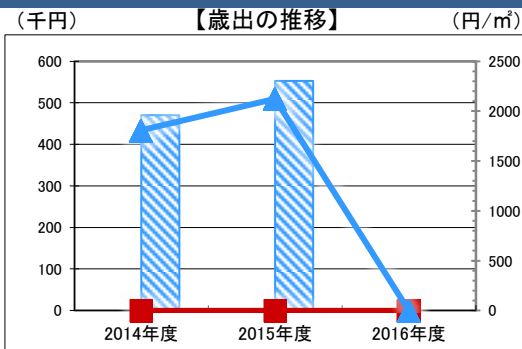

●運営人員数(人)


| | | |
|-----|---|---|
| 常勤 | - | - |
| 非常勤 | - | - |

※運営人員数の人件費は理論値です。

●歳入 (千円)

| 区分 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 歳入合計 | 0 | 0 | 0 |
| 内 指定管理 | 利用料金(使用料) | - | - |
| | 目的外使用料 | - | - |
| | その他 | - | - |
| | 直営 | - | - |
| 外 使用料及び手数料 | 使用料及び手数料 | - | - |
| | 目的外使用料 | - | - |

凡 当該施設 総額(千円) 延床面積あたり(円/㎡)
 例 分類平均 総額(千円) 延床面積あたり(円/㎡)

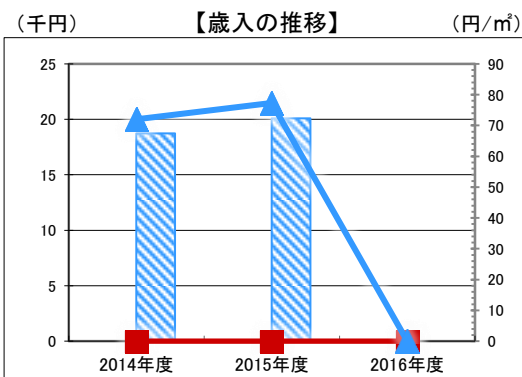

●施設分類内コストランキング(金額の高い順)

| 施設分類 | 消防施設 | 総施設数 | 197 |
|--------|--------|------|-----|
| 区分 | 総額(千円) | 円/㎡ | |
| 2014年度 | 0 | 0 | - |
| 2015年度 | 0 | 0 | - |
| 2016年度 | 0 | 0 | - |

凡 当該施設 総額(千円) 延床面積あたり(円/㎡)
 例 分類平均 総額(千円) 延床面積あたり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

費用対効果分析

【費用対効果分析(建物基本情報調査による定量的な分析)】

○費用対効果分析(㎡あたり利用度と㎡あたりコスト)

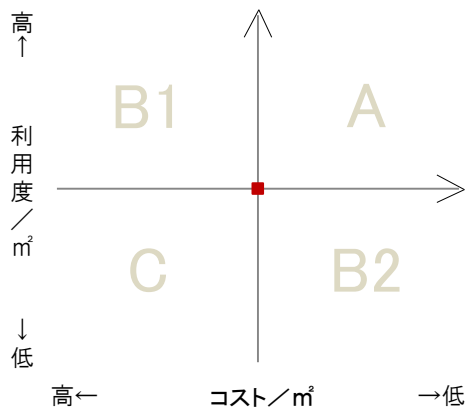

- ・軸の交差箇所は、用途を同じとする施設全体の平均値。
- ・平均値は、基準年度のコスト、利用度の平均を使用。

| 区分 | 対応 | 費用対効果のとらえ方 |
|----|-------|-----------------|
| A | 継続 | コストと利用度のバランスが良い |
| B1 | コスト改善 | コスト面の改善が必要 |
| B2 | 利用度改善 | 利用度の改善が必要 |
| C | 見直し | コストと利用度のバランスが悪い |

凡例: ■... 当該施設 ◆... 比較対象(分類)の他施設

※利用度...供給情報の★印の項目値

